

PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND


Õhkkardin *Economic-B Basic VCZ-02*

PAIGALDUS

Paigalduseks vajalikud kinnitid kuuluvad seadme komplekti ja need kruvitakse kardina ülaosa külge.

Teine võimalus on riputada õhkkardin keermelattidega M6 mõõdus.

Õhkkardin paigaldatakse vaid horisontaalsesse asendisse. Õhkkardina õhu väljapuhumise suue peaks olema võimalikult ukseava ülemise ääre lähedal. Jälgi ka min. kaugust laest õhu sissevõtu jaoks. - Normaalse töö garanteerimiseks on soovitatav valida nii, et see ulatuks u100mm üle ukseava mõlema külje.

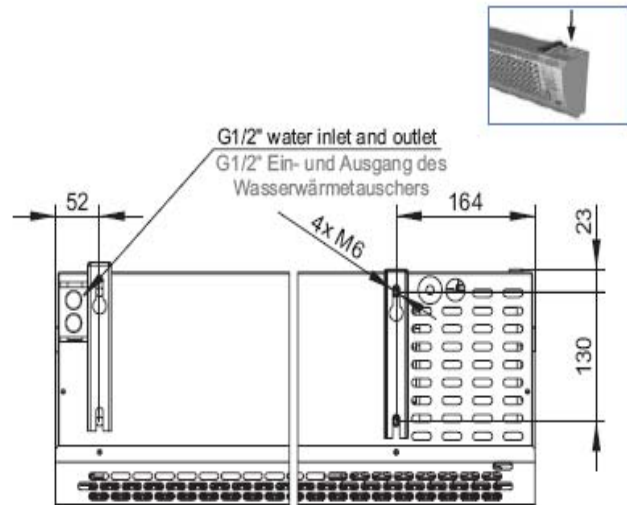


ELEKTRILINE ÜHENDUS

Elektritöid võib teostada vaid selleks litsentsi omav isik.

Elektrilised ühendused teostatakse peale õhkkardina paigaldust (ja torustikuga ühendamist).

Kasutage kardina komplektiga kaasas olevaid elektriskeeme.



SM-kontrolleri ühenduseks kasuta kaablit 0,75x5

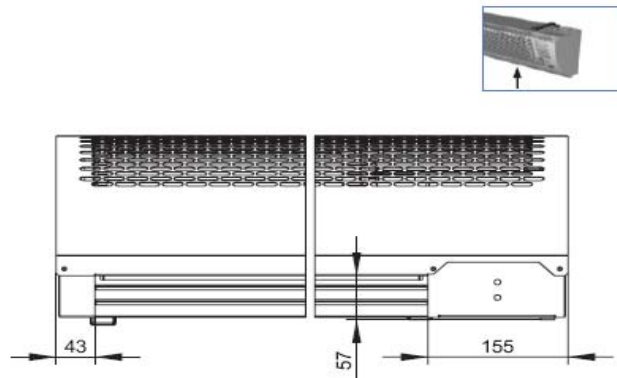

VEEÜHENDUSTE TEOSTAMINE

Veeühenduste teostust võib läbi viia torutööde vastava koolituse läbinud isik.

1. Jälgi, et seade poleks vooluvõrgus
2. Kõrvalda õhuvõtu osa kaas
3. kõrvalda vasak küljeplaat
4. ühenda voolikud kalorifeeriga
5. vii voolik läbi katete
6. Ühenda voolikud torustikuga ja tee survekatsetus ja õhutus
7. paigalda õhkkardina kate

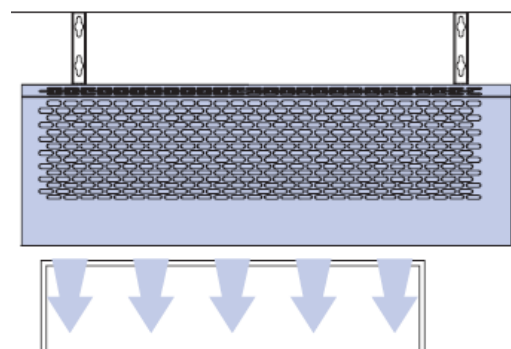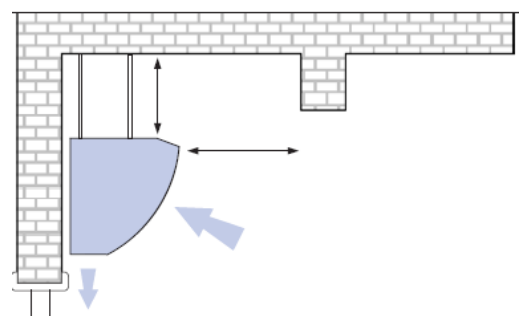

HOOLDUS

Soovitame kontrollida ja puhastada õhkkardinat vastavalt töötingimustele 2-4 korda aastas. Seadmes ei ole õhufiltrit, mistõttu selle vahetust ei toimu, vaid peamiseks töövahendiks on tolmuimeja.